

СТӨРЛЕТАМӨК КАЛАҢЫ  
КАЛА ОКРУГЫНЫҢ  
«МЕЖРАЙКОММУНВОДОКАНАЛ»  
МУНИЦИПАЛЬ УНИТАР ПРЕДПРИЯТИЕҢЫ


(СТӨРЛЕТАМӨК КАЛАҢЫ КАЛА  
ОКРУГЫНЫҢ «МРКВК» МУП)

Днепровск урамы, 3-се йорт,  
Стерлитамак калаһы,  
Башкортостан Республикаһы, 453109  
тел./факс: (3473) 24-01-15, 24-01-60  
e-mail: stervod@mail.ru  
www.vodokanal-str.ru



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ  
«МЕЖРАЙКОММУНВОДОКАНАЛ»  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК  
(МУП «МРКВК» ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ГОРОД СТЕРЛИТАМАК)  
Днепровская ул., 3 д.,  
г. Стерлитамак,  
Республика Башкортостан, 453109  
тел./факс: (3473) 24-01-15, 24-01-60  
e-mail: stervod@mail.ru  
www.vodokanal-str.ru

ИНН 0268000188, КПП 026801001, ОКПО 03253894 ОГРН 1020202085650

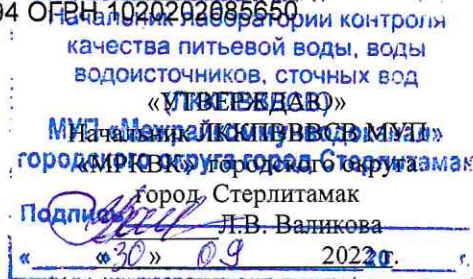

**Сведения лабораторно-производственного контроля качества  
питьевой воды в контрольной точке водовод Зирган  
г. Стерлитамака за III квартал 2022 г.**

№ п/п	Показатели	ПДК, мг/л, СанПиН 1.2.3685-21	Результат испытания	НД на методы испытаний
<b>Органолептические показатели</b>				
1	Цветность, (градусы)	20 (35)	<1,0	ГОСТ 31868-2012
2	Запах при 20 <sup>0</sup> С, 60 <sup>0</sup> С (баллы)	2	0/0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность, мг/л	1,5 (2,0)	<0,58	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Привкус, (баллы)	2	0	ГОСТ Р 57164-2016
<b>Обобщенные показатели</b>				
5	pH, ед. pH	6-9	7,9	ПНДФ 14.1:2:3:4.121
6	Сухой остаток, мг/дм <sup>3</sup>	1000	299	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
7	Жесткость общая, мг-экв/дм <sup>3</sup>	7,0 (10,0)	3,05	ГОСТ 31954-2012
8	Кальций, мг/дм <sup>3</sup>	Не норм.	42,5	РД 52.24.403-2018
9	Щелочность, мг-экв/дм <sup>3</sup>	Не норм.	3,75	ГОСТ 31957-2012
10	Окисляемость, мг/дм <sup>3</sup>	5	0,52	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
11	Нефтепродукты, мг/дм <sup>3</sup>	0,1	<0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.5-95
12	АПАВ, мг/дм <sup>3</sup>	0,5	<0,010	ПНДФ 14.1:2:4.15
13	Фенольный индекс, мг/дм <sup>3</sup>	0,25	0,0017	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
<b>Неорганические вещества</b>				
14	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	350	26,30	ГОСТ 4245-72
15	Сульфаты, мг/дм <sup>3</sup>	500	29	ГОСТ 31940-2012
<b>Микробиологические показатели</b>				
16	ОМЧ (КОЕ / см <sup>3</sup> )	Не более 50	0	МУК 4.2.1018-01
17	ОКБ (КОЕ /100 см <sup>3</sup> )	отс.	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
18	Колифаги (БОЕ / 100 см <sup>3</sup> )	отс.	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
19	Escherichia coli (КОЕ /100 см <sup>3</sup> )	отс.	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Заключение: питьевая вода в контрольной точке водовод Зирган соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

исп. инженер-химик – Н.А. Соколова  
тел. 24-01-15

